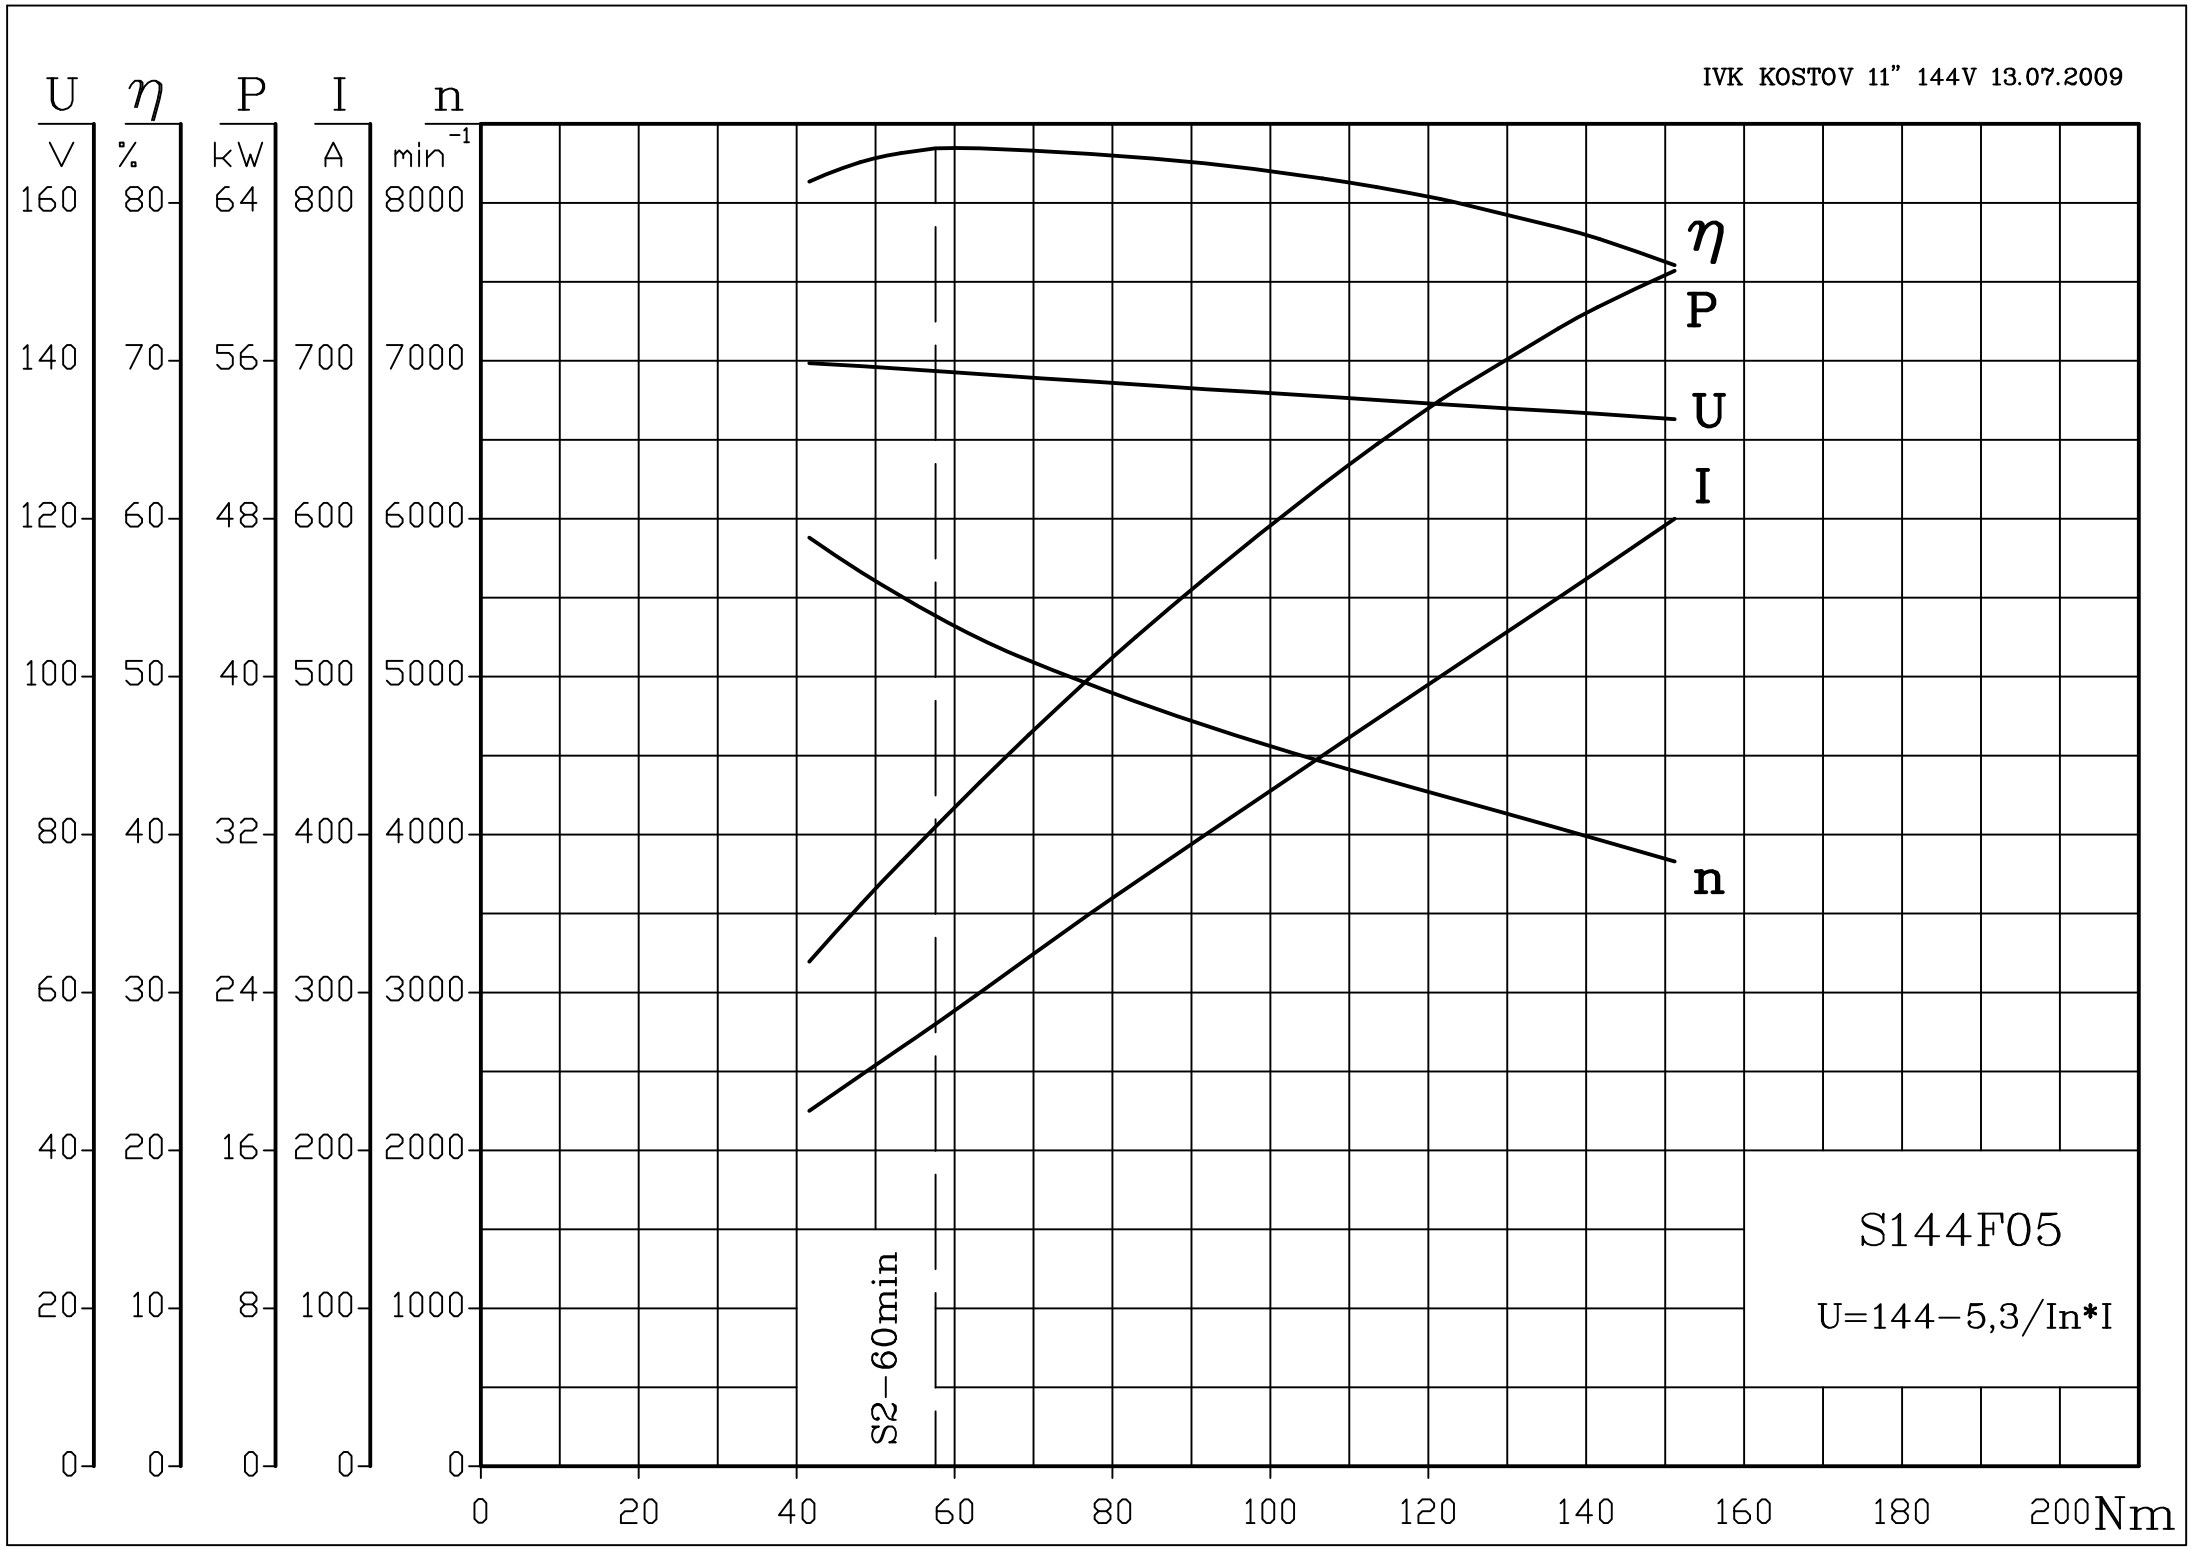
IVK KOSTOV 11" 144V 13.07.2009
U
V
η
%
P
kW
I
A
n
min⁻¹
160 80 64 800 8000
140 70 56 700 7000
120 60 48 600 6000
100 50 40 500 5000
80 40 32 400 4000
60 30 24 300 3000
40 20 16 200 2000
20 10 8 100 1000
0 0 0 0 0
η
P
U
I
n
S2−60min
S144F05
U=144−5,3/In*I
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Nm

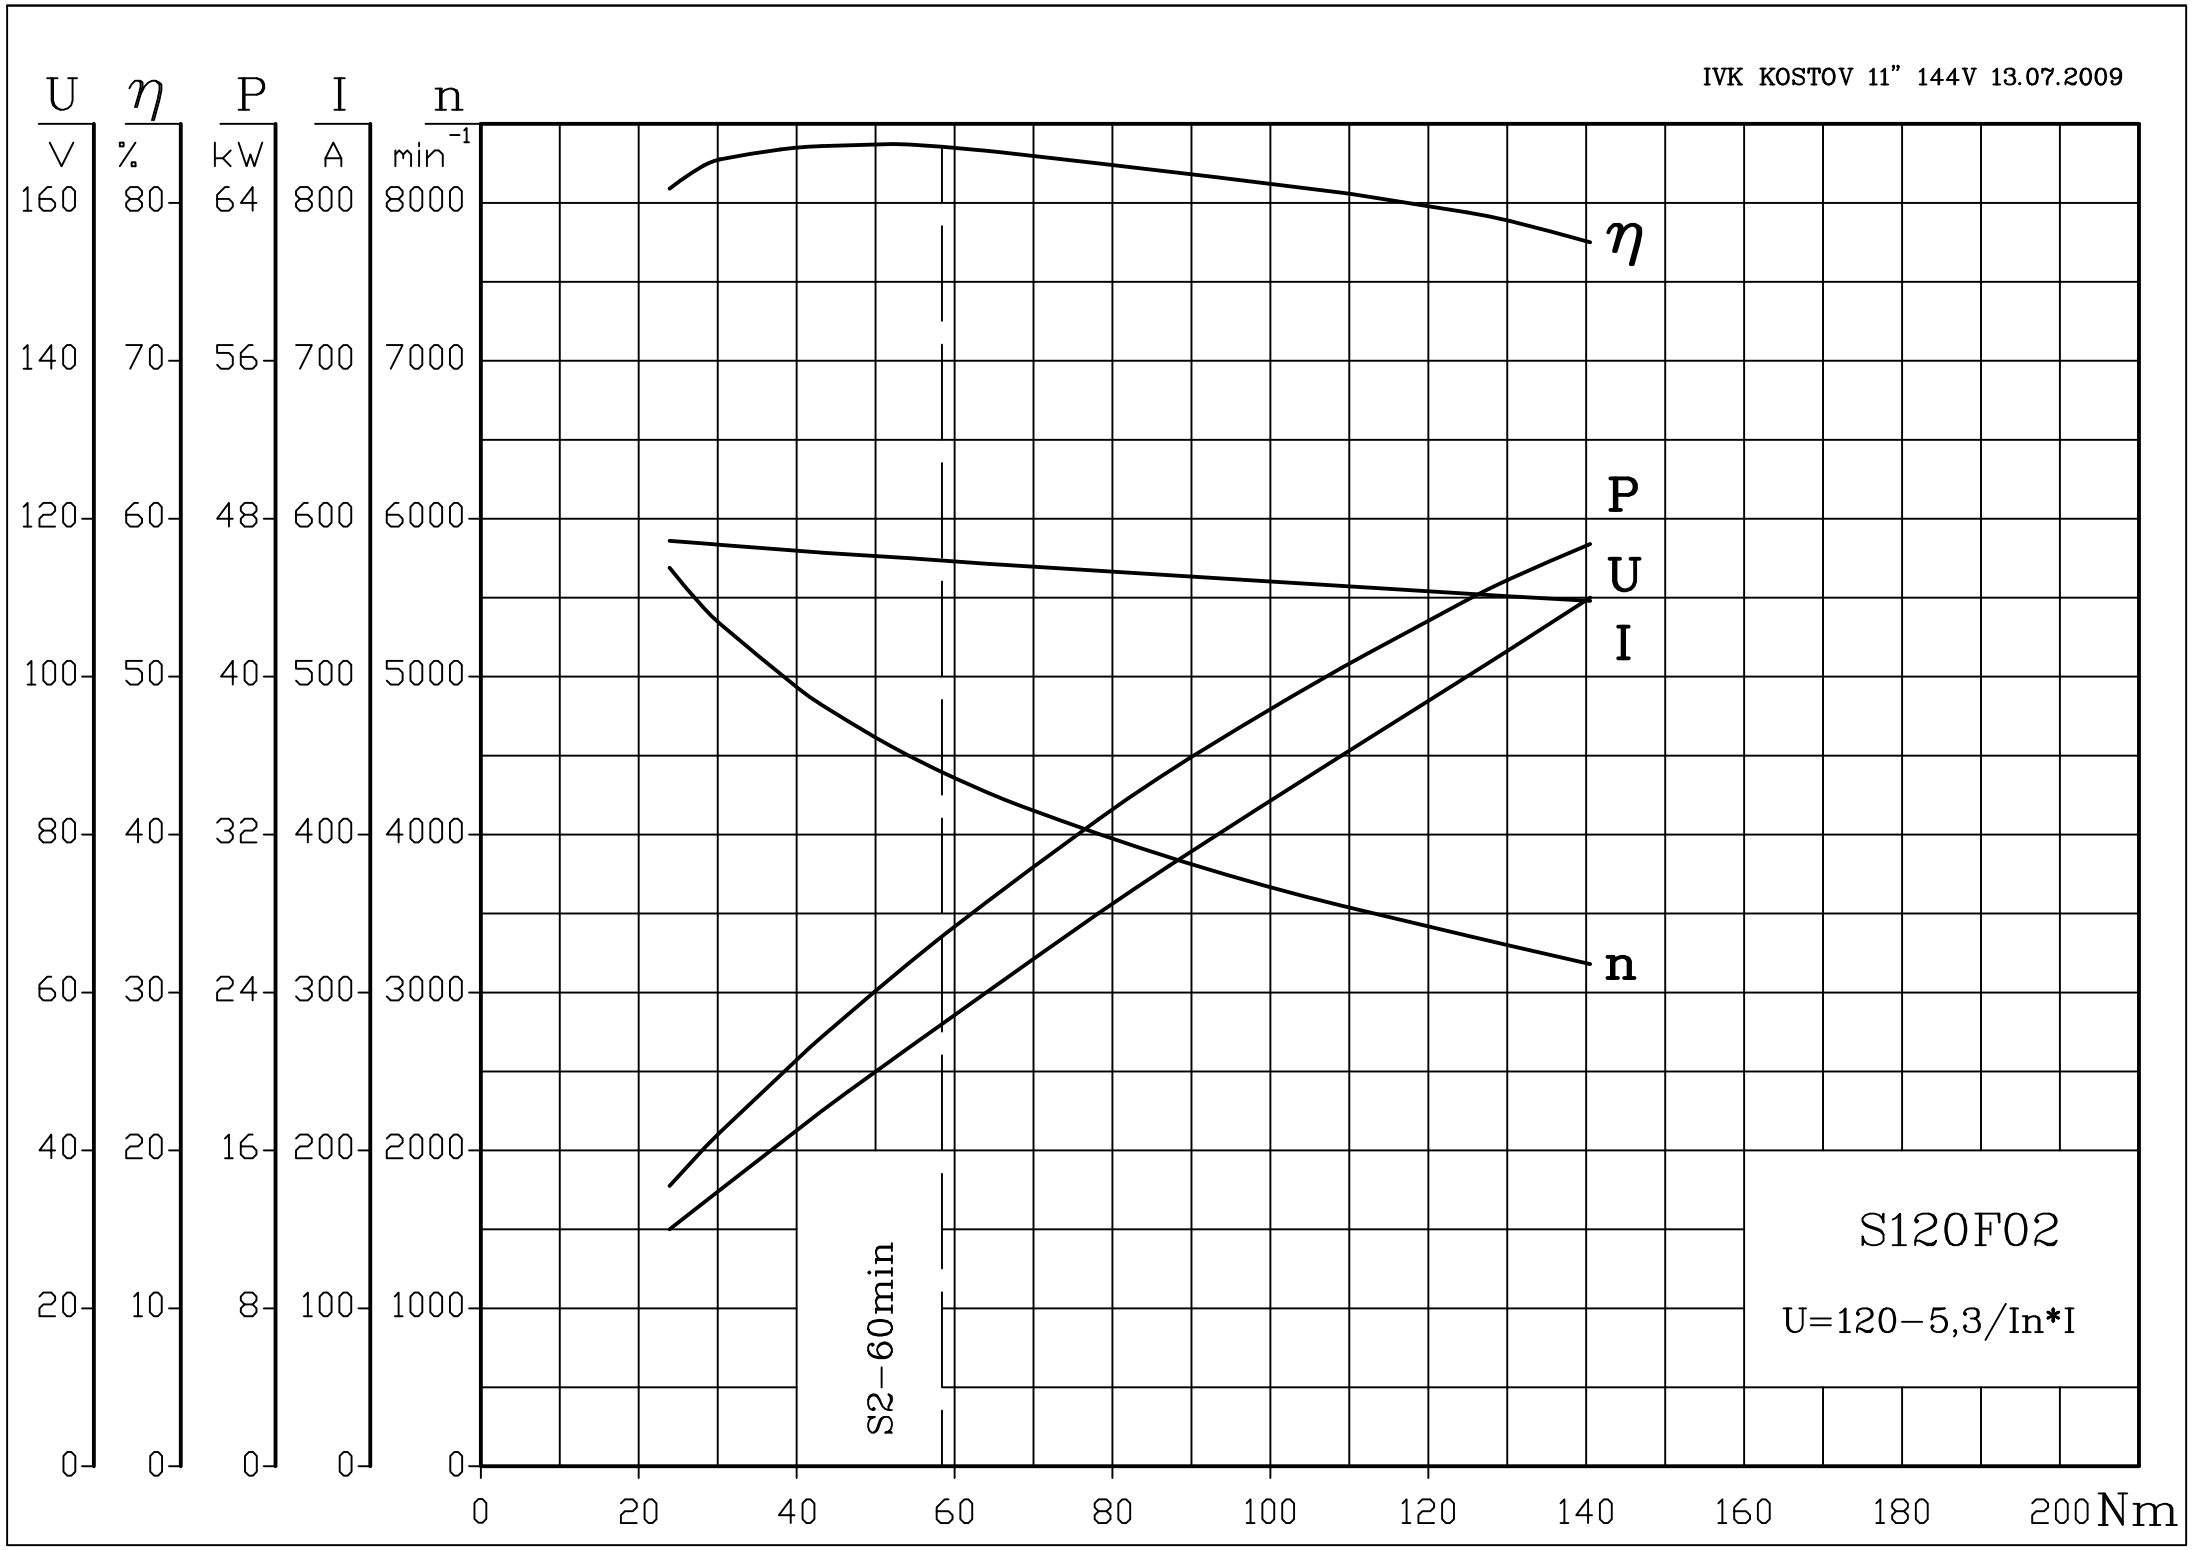
IVK KOSTOV 11" 144V 13.07.2009
U
V
η
%
P
kW
I
A
n
min⁻¹
160 80 64 800 8000
140 70 56 700 7000
120 60 48 600 6000
100 50 40 500 5000
80 40 32 400 4000
60 30 24 300 3000
40 20 16 200 2000
20 10 8 100 1000
0 0 0 0 0
η
P
U
I
n
S2−60min
S120F02
U=120−5,3/In*I
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Nm

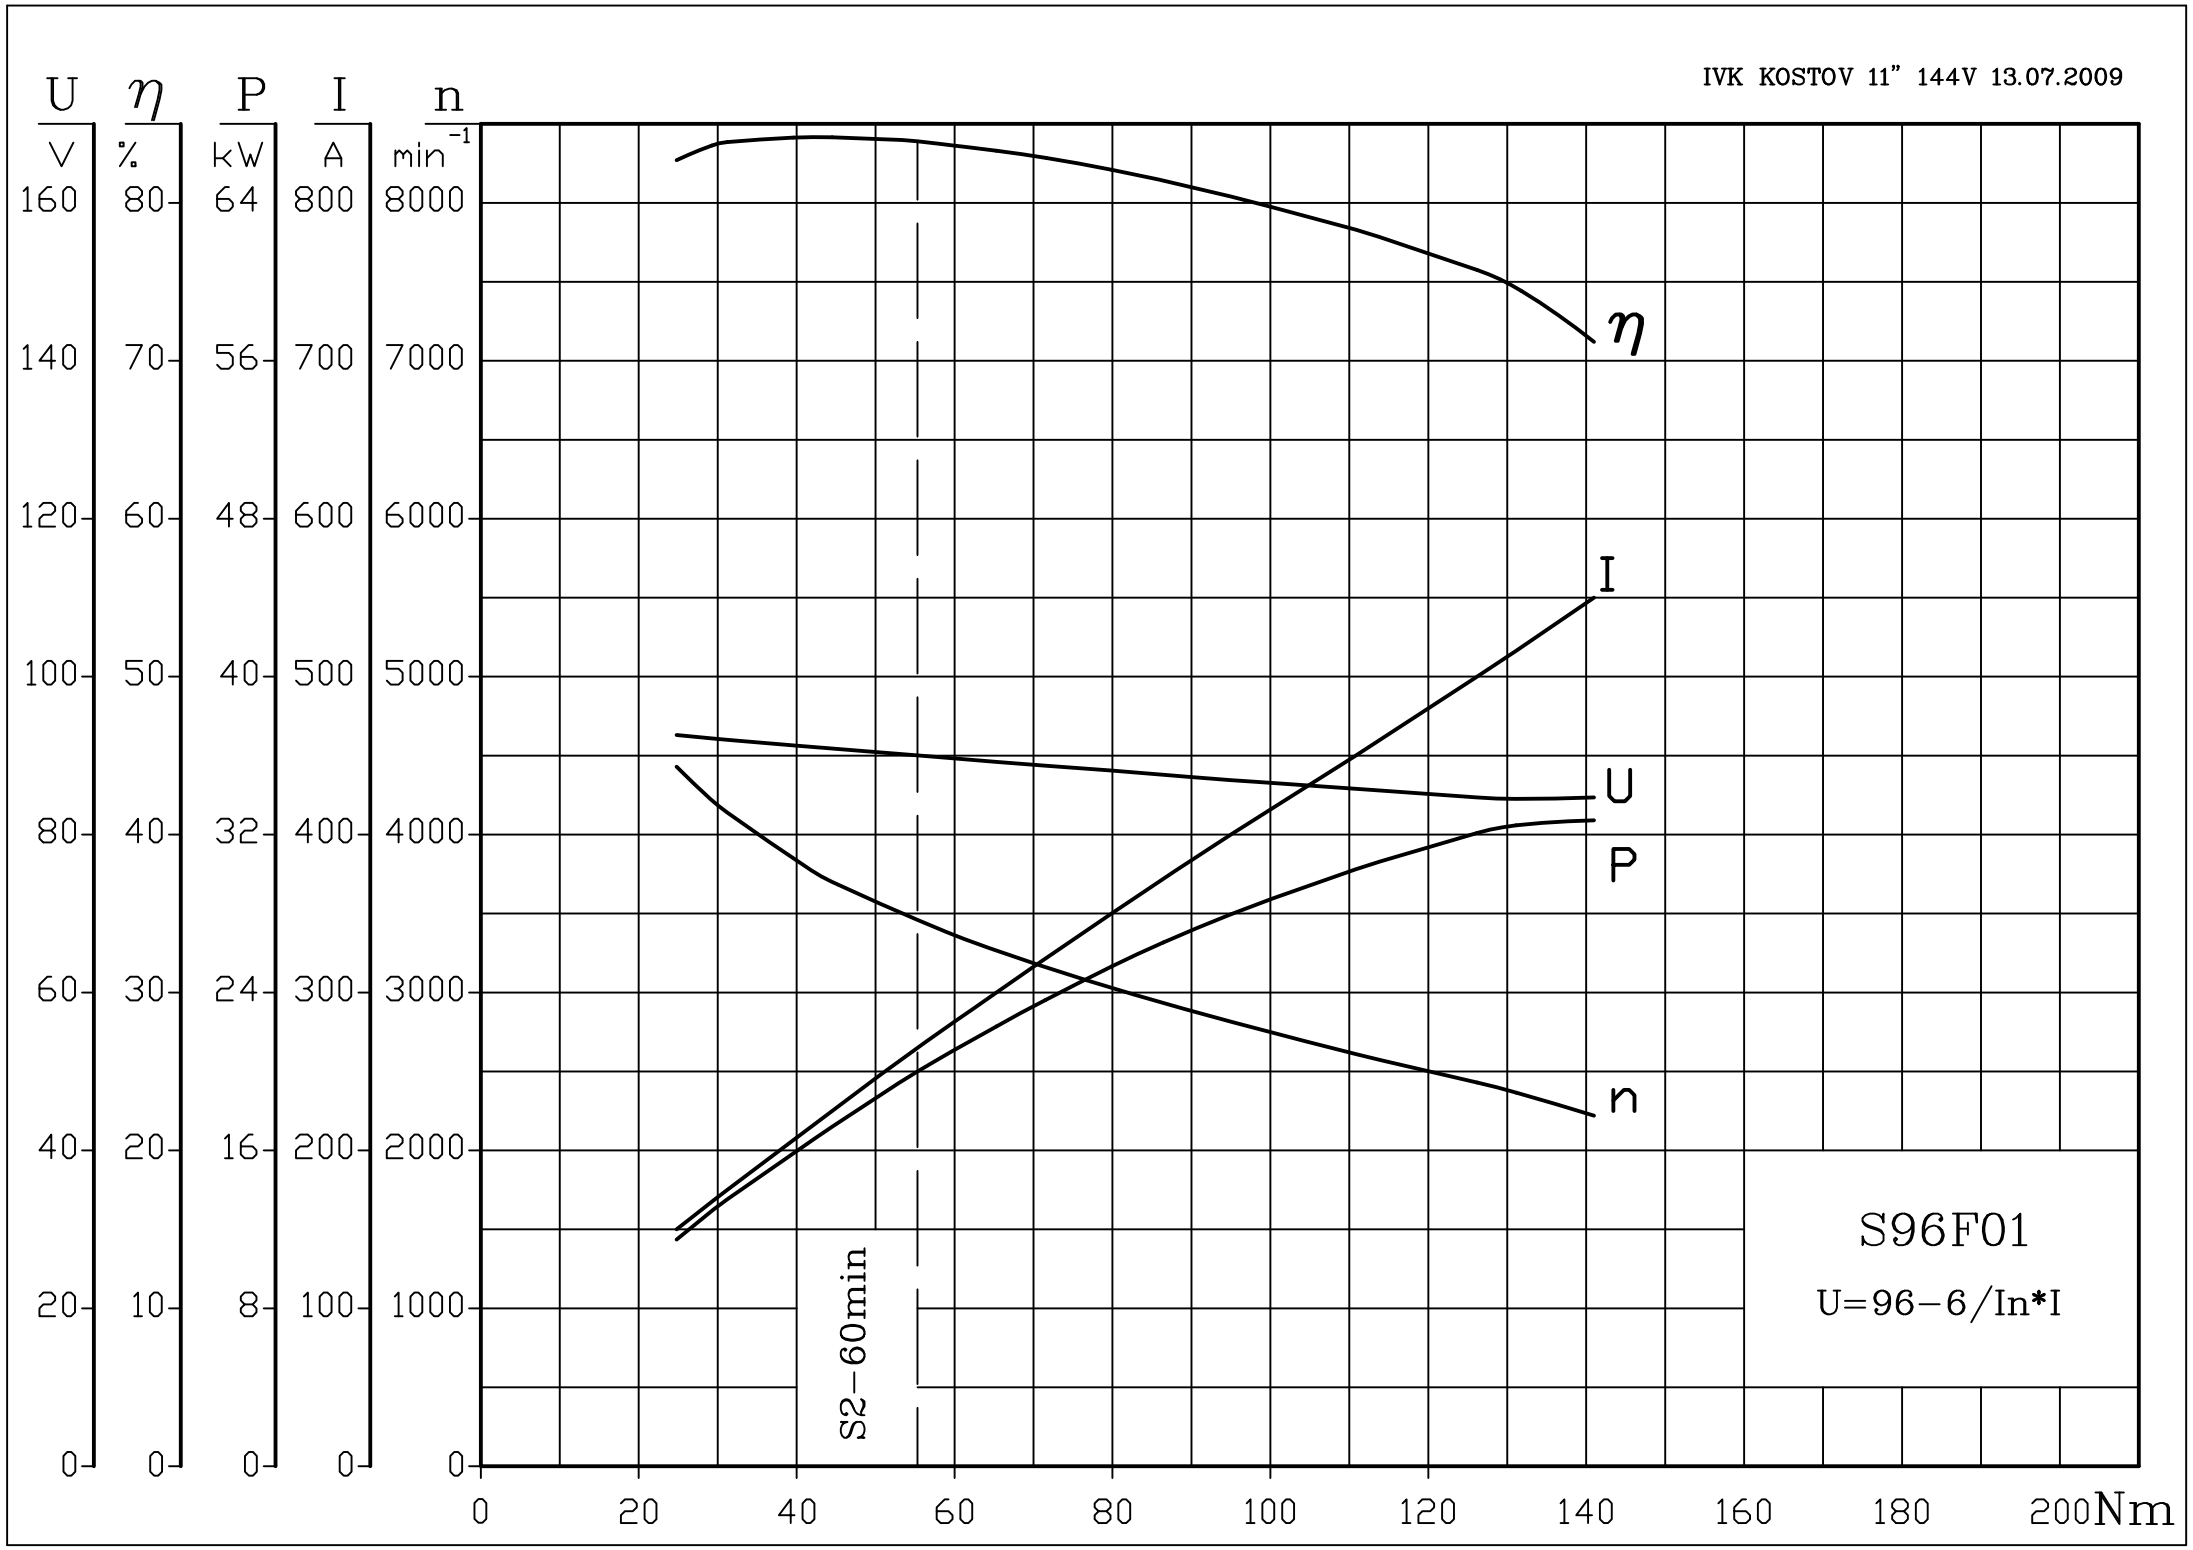
IVK KOSTOV 11" 144V 13.07.2009
U
V
η
%
P
kW
I
A
n
min⁻¹
160 80 64 800 8000
140 70 56 700 7000
120 60 48 600 6000
100 50 40 500 5000
80 40 32 400 4000
60 30 24 300 3000
40 20 16 200 2000
20 10 8 100 1000
0 0 0 0 0
η
I
U
P
n
S2–60min
S96F01
U=96–6/In*I
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Nm